




Contestualizzazione

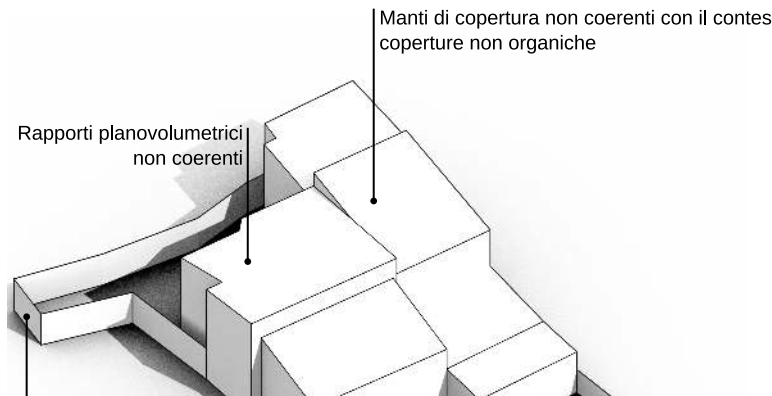

Cancello in ferro battuto

Cancello in metallo



ALZATO DECIMO

200



ntesto
costruzioni o nuove edificazioni, con misure e
ementi identitari ancora leggibili o superstiti,
con la tipologia dell'edificio e con il contesto

re prefabbricate in cemento amianto con materiali
in linea con le indicazioni delle NTA e degli abachi

anche sulle pareti non prospicienti la proprietà secondo le

infissi dovranno essere rispettate le indicazioni delle NTA e degli
oport e ritmi delle bucatore che per i materiali e i colori degli infissi
ura e protezione

stallico a giorno con un portale con arco in muratura coperto, o
aggio carrabile in linea con le indicazioni delle NTA e con gli abachi

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono consentiti ampliamenti volumetrici.
È consentita la demolizione con ricostruzione dell'edificio in linea con le indicazioni delle NTA,
degli abachi tipologici e della presente scheda

IL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE
Unità Minima di Intervento 20 _ Isolato 22

22.20b